

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

филиал ТЭЦ-11

ЕТО

АКТ

разграничения балансовой (эксплуатационной) принадлежности сторон
теплопотребляющих установок, тепловых сетей

ТЭЦ-11

г. Усолье-Сибирское

09.06.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская Энергетическая компания» (ООО «Байкальская Энергетическая компания»), именуемое в дальнейшем **Единая теплоснабжающая организация**, в лице заместителя директора филиала - технического директора участка тепловых сетей ТЭЦ-11 - филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» Каргопольцева Андрея Львовича, действующего на основании доверенности от 01.09.2024 № 482, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «СТО «ФОРВАРД» (ООО «СТО «ФОРВАРД»)**, в лице директора Юдина Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый **Заявителем**, в дальнейшем именуемые **сторонами**, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой (эксплуатационной) принадлежности владения теплопотребляющими установками и тепловыми сетями.

Теплопотребляющие установки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой (эксплуатационной) принадлежности, находятся по адресу: **Иркутская обл., рп. Белореченский, 113**

Технические параметры подключения (присоединения):

Источник питания (наименование питающего коллектора)	Точка подключения	Объект	Температура теплоносителя, °C		Максимальная тепловая нагрузка Гкал/час			Категория надежности и теплоснабжения
			прямого	обратного	отоплен	гвс	Итого	
ТЭЦ-11	врезка в магистраль № 3	Автостоянка на 40 автомобилей с магазином «Автозапчасти»	110	70	0,09236	-	0,09236	III


Границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности для **ЕТО** считать: врезку в магистраль № 3 в районе опоры № 638, согласно схеме.

Границей балансовой принадлежностью тепловых сетей и эксплуатационной ответственностью для **Заявителя** считать: врезку в магистраль № 3 в районе опоры № 638, согласно схеме.

Устройство, предотвращающее проникновение воды и газа в здание (узел герметизации) входит в состав имущества объекта капитального строительства и находится в зоне ответственности потребителя.

По техническим вопросам обеспечения качественного и надежного теплоснабжения обращаться в УТС ТЭЦ-11 Начальник района тепловых сетей – Червинский Владимир Мечиславович, тел. (39543) 52-9-07.

Схематично границы балансовой (эксплуатационной) принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения теплотребляющих установок.

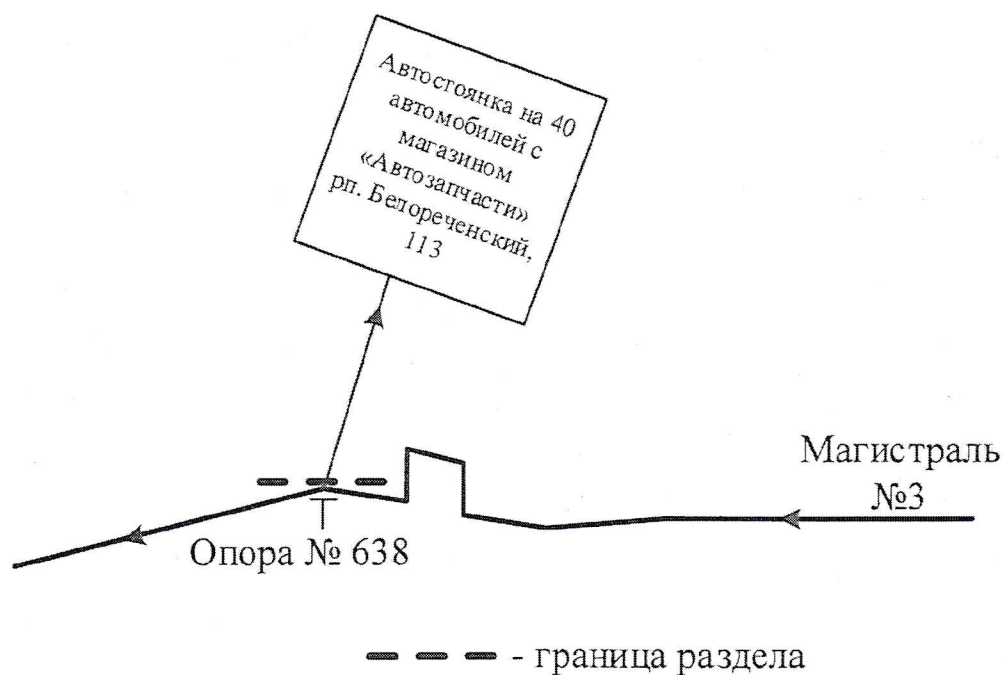

ПОДПИСИ СТОРОН:

Единая теплоснабжающая организация:

Заместитель директора филиала -
технический директор УТС
филиала ООО «Байкальская
энергетическая компания» ТЭЦ-11

Заявитель:

Директор ООО «СТО «ФОРВАРД»



А.Л. Каргопольцев

М.П.



А.С. Юдин

Причина составления Акта: переоформление акта.

Исполнитель
Шерстнев В.С.

ПТО УТС ТЭЦ-11