

Заказчик:

Администрация городского поселения
Белореченского муниципального
образования
Глава Администрации

 / Моисеев А.Н. /

« _____ » 2025 г.



Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель
Павлов Петр Петрович

 / Павлов П.П. /

« _____ » 2025 г.



**Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения
Белореченского Муниципального образования
Усольского района Иркутской области.**

КНИГА - 2

**Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения
с. Мальта
(Приложения)**

Приложения

1. Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения и водоотведения

- 2.1. Существующая схема холодного водоснабжения и водоотведения
- 2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения и водоотведения

3. Характеристики участков сетей холодного водоснабжения

- 3.1. Характеристики существующих участков сетей ХВС
- 3.2. Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

4. Характеристики потребителей

- 4.1. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС
- 4.2. Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС
- 4.3. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС
- 4.4. Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

5. Контроль качества воды с. Мальта

- 5.1. Химический и бактериологический анализ воды (отклонения от нормы 2022-2023).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Белореченского
муниципального образования Усольского района Иркутской области

«1. Наименование и описание объекта закупки с указанием количества объема выполненных работ:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2035 года, актуализированные по состоянию на 2026 год	усл. ед.	1

Цель работы:

1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы водоснабжения Белореченского муниципального образования (далее – схема водоснабжения) является получение данных о существующем положении в сфере водоснабжения р.п. Белореченский и с. Мальта Усольского района Иркутской области и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности водоснабжения поселения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

2. Требования к выполнению работы

2.1. Актуализация схемы водоснабжения должна осуществляться в соответствии с положениями:

- действующей схемы водоснабжения муниципального образования;
- Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы сферы водоснабжения на дату актуализации схемы;
- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Белореченского муниципального образования;
- генерального плана развития муниципального образования.

3. Основные этапы выполнения работы

3.1. Работа по актуализации схемы водоснабжения состоит из следующих этапов:

1. Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.
2. Создание актуализированной электронной модели схемы водоснабжения.
3. Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.
4. Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.
5. Разработка актуализированной схемы водоснабжения.
6. Составление отчётной документации.

4. Требования к составу схемы водоснабжения

4.1. Актуализированная схема водоснабжения должна состоять из следующих разделов:

1. Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения;
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения;
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию;
9. Иные вопросы сферы водоснабжения, согласно действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих сферу водоснабжения на дату актуализации схемы.

5. Требования к электронной модели схемы водоснабжения

5.1. Электронная модель актуализированной схемы водоснабжения (далее – электронная модель) содержит графическое представление объектов систем водоснабжения (в файле формата .pnt) с полным топологическим описанием связности объектов.

5.3. Электронная модель выполняется в среде бесплатного программного обеспечения, используемого Заказчиком для работы в сфере водоснабжения (ПО PipeNet).

6. Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю

6.1. Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:

1. Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);
2. Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;
3. Перечень водоснабжающих организаций с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по водоснабжению;
4. План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);
5. Перечень существующих и запланированных к строительству объектов водоснабжения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): водозаборных сооружений, подкачивающих насосных станций с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;
6. Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей водоснабжения;
7. Существующие и перспективные значения потребления воды;
8. Существующие и перспективные значения мощностей водозаборных сооружений и подкачивающих насосных станций;
9. Принципиальные схемы Объектов и схемы отпуска воды в сеть;
10. Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;
11. Данные о способах учёта воды, отпущенной Объектами в сети водоснабжения;
12. Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей водоснабжения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;
13. Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей водоснабжения за последние 5 лет;
14. Исполнительные схемы сетей водоснабжения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий колодцев;
15. Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях водоснабжения;
16. Информация о типах и строительных особенностях камер и павильонов на сетях водоснабжения;
17. Информация о фактических гидравлических режимах сетей водоснабжения;
18. Информация о процедурах диагностики состояния сетей водоснабжения и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
19. Значения фактических потерь воды в сетях водоснабжения за последние 5 лет;
20. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта воды, отпущенной в сети водоснабжения потребителям, и сведения о планируемой установке приборов учёта воды;
21. Информация о работе диспетчерских служб водоснабжающих организаций и используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи;
22. Сведения о наличии защиты сетей водоснабжения от превышения давления;
23. Информации о наличии бесхозных Объектов и сетей водоснабжения;
24. Перечень существующих и перспективных потребителей воды, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц водопотребления и т.д.) и расчётных значений потребления воды;
25. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2032 г.;
26. Значения потребления воды по каждому Элементу территориального деления за последние 5 лет;
27. Действующие тарифы и нормативы потребления воды по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;
28. Структура годовых затрат водоснабжающих организаций на осуществление деятельности по водоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;
29. Данные о потреблении энергоресурсов водоснабжающими организациями на осуществление деятельности по водоснабжению муниципального образования за последние 5 лет;
30. Информация о наличии платы за подключение к системе водоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
31. Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному водоснабжению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности водоснабжения);
32. Действующую Схему водоснабжения муниципального образования;
33. Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);
34. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
35. Инвестиционные программы муниципального образования, водоснабжающих организаций, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем водоснабжения муниципального образования;

36. Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.

7. Результаты выполненной работы

7.1. После завершения работы «Подрядчик» передаёт Заказчику:

- Текстовые материалы актуализированной схемы водоснабжения (на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf);
- Электронную модель актуализированной схемы водоснабжения в электронном виде (файл формата .pnt);
- Документы о приемке выполненной работы.

II. Актуализация схемы водоотведения Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на период до 2035 года по состоянию на 2026 год

1. Цель работы

1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы водоотведения Белореченского муниципального образования (далее – схема водоотведения) является получение данных о существующем положении в сфере водоотведения р.п. Белореченский и с. Мальта Усольского района Иркутской области и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности водоотведения посёлка наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

2. Требования к выполнению работы

2.1. Актуализация схемы водоотведения осуществляется в соответствии с положениями:

- действующей схемы водоотведения муниципального образования;
- Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы сферы водоотведения;
- генерального плана развития муниципального образования.

3. Основные этапы выполнения работы

3.1. Работа по актуализации схемы водоотведения состоит из следующих этапов:

1. Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.
2. Создание актуализированной электронной модели схемы водоотведения.
3. Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.
4. Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.
5. Разработка актуализированной схемы водоотведения.
6. Составление отчётной документации.

4. Требования к составу схемы водоотведения

4.1. Актуализированная схема водоотведения состоит из следующих разделов:

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения;
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения;
3. Прогноз объёма сточных вод;
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;
6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;
7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию;
9. Иные вопросы сферы водоотведения, согласно действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих сферу водоотведения на дату актуализации схемы.

5. Требования к электронной модели схемы водоотведения

5.1. Электронная модель актуализированной схемы водоотведения (далее – электронная модель) содержит графическое представление объектов систем водоотведения (в файле формата .pnt) с полным топологическим описанием связности объектов.

5.3. Электронная модель выполняется в среде бесплатного программного обеспечения, используемого Заказчиком для работы в сфере водоотведения (ПО PipeNet).

6. Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю

6.1. Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:

1. Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);
2. Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;
3. Перечень организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по водоотведению;
4. Перечень существующих и запланированных к строительству объектов водоотведения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений, с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;
5. План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);
6. Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей водоотведения;
7. Существующие и перспективные значения сточных вод;
8. Принципиальные схемы Объектов и схемы поступления сточных вод на Объекты;
9. Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;
10. Данные о способах учёта поступления сточных вод, принимаемой Объектами;
11. Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей водоотведения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;
12. Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов и сетей водоотведения за последние 5 лет;
13. Исполнительные схемы сетей водоотведения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, с обозначением названий колодцев;
14. Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях водоотведения;
15. Информация о типах и строительных особенностях камер на сетях водоотведения;
16. Информация о фактических гидравлических режимах сетей водоотведения;
17. Информация о процедурах диагностики состояния сетей водоотведения и планирования капитальных (текущих) ремонтов;
18. Значения фактических потерь сточных вод в сетях водоотведения за последние 5 лет;
19. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта сточных вод, поступающих в сети водоотведения от потребителей, и сведения о планируемой установке приборов учёта воды;
20. Информация о работе диспетчерских служб организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, и используемых средствах автоматизации, телемеханизации и связи;
21. Сведения о наличии защиты напорных участков сетей водоотведения от превышения давления;
22. Информации о наличии бесхозных Объектов и сетей водоотведения;
23. Перечень существующих и перспективных абонентов сточных вод, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц водоотведения и т.д.) и расчётных значений поступления сточных вод в сети водоотведения;
24. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2032 г.;
25. Значения поступления сточных вод по каждому Элементу территориального деления за последние 5 лет;
26. Действующие тарифы и нормативы водоотведения по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;
27. Структура годовых затрат организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, на осуществление деятельности по водоотведению муниципального образования за последние 5 лет;
28. Данные о потреблении энергоресурсов организациями, обеспечивающими водоотведение в муниципальном образовании, на осуществление деятельности по водоотведению муниципального образования за последние 5 лет;
29. Информация о наличии платы за подключение к системе водоотведения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
30. Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному водоотведению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности водоотведения);
31. Действующую Схему водоотведения муниципального образования;
32. Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);
33. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
34. Инвестиционные программы муниципального образования и организаций, обеспечивающих водоотведение в муниципальном образовании, и другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем водоотведения муниципального образования;

35. Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.


7. Результаты выполненной работы


7.1. После завершения работы «Подрядчик» передаёт Заказчику:

- Текстовые материалы актуализированной схемы водоотведения (на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf);
- Электронную модель актуализированной схемы водоотведения в электронном виде (файл формата .pnt);
- Распечатанные карты схемы (размером 1,30*0,9м.) существующих сетей водоснабжения и водоотведения р.п. Белореченский и с. Мальта содержащие графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения.
- Документы о приемке выполненной работы.

8. Сроки выполнения работ: 17 июня 2025 года.

9. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

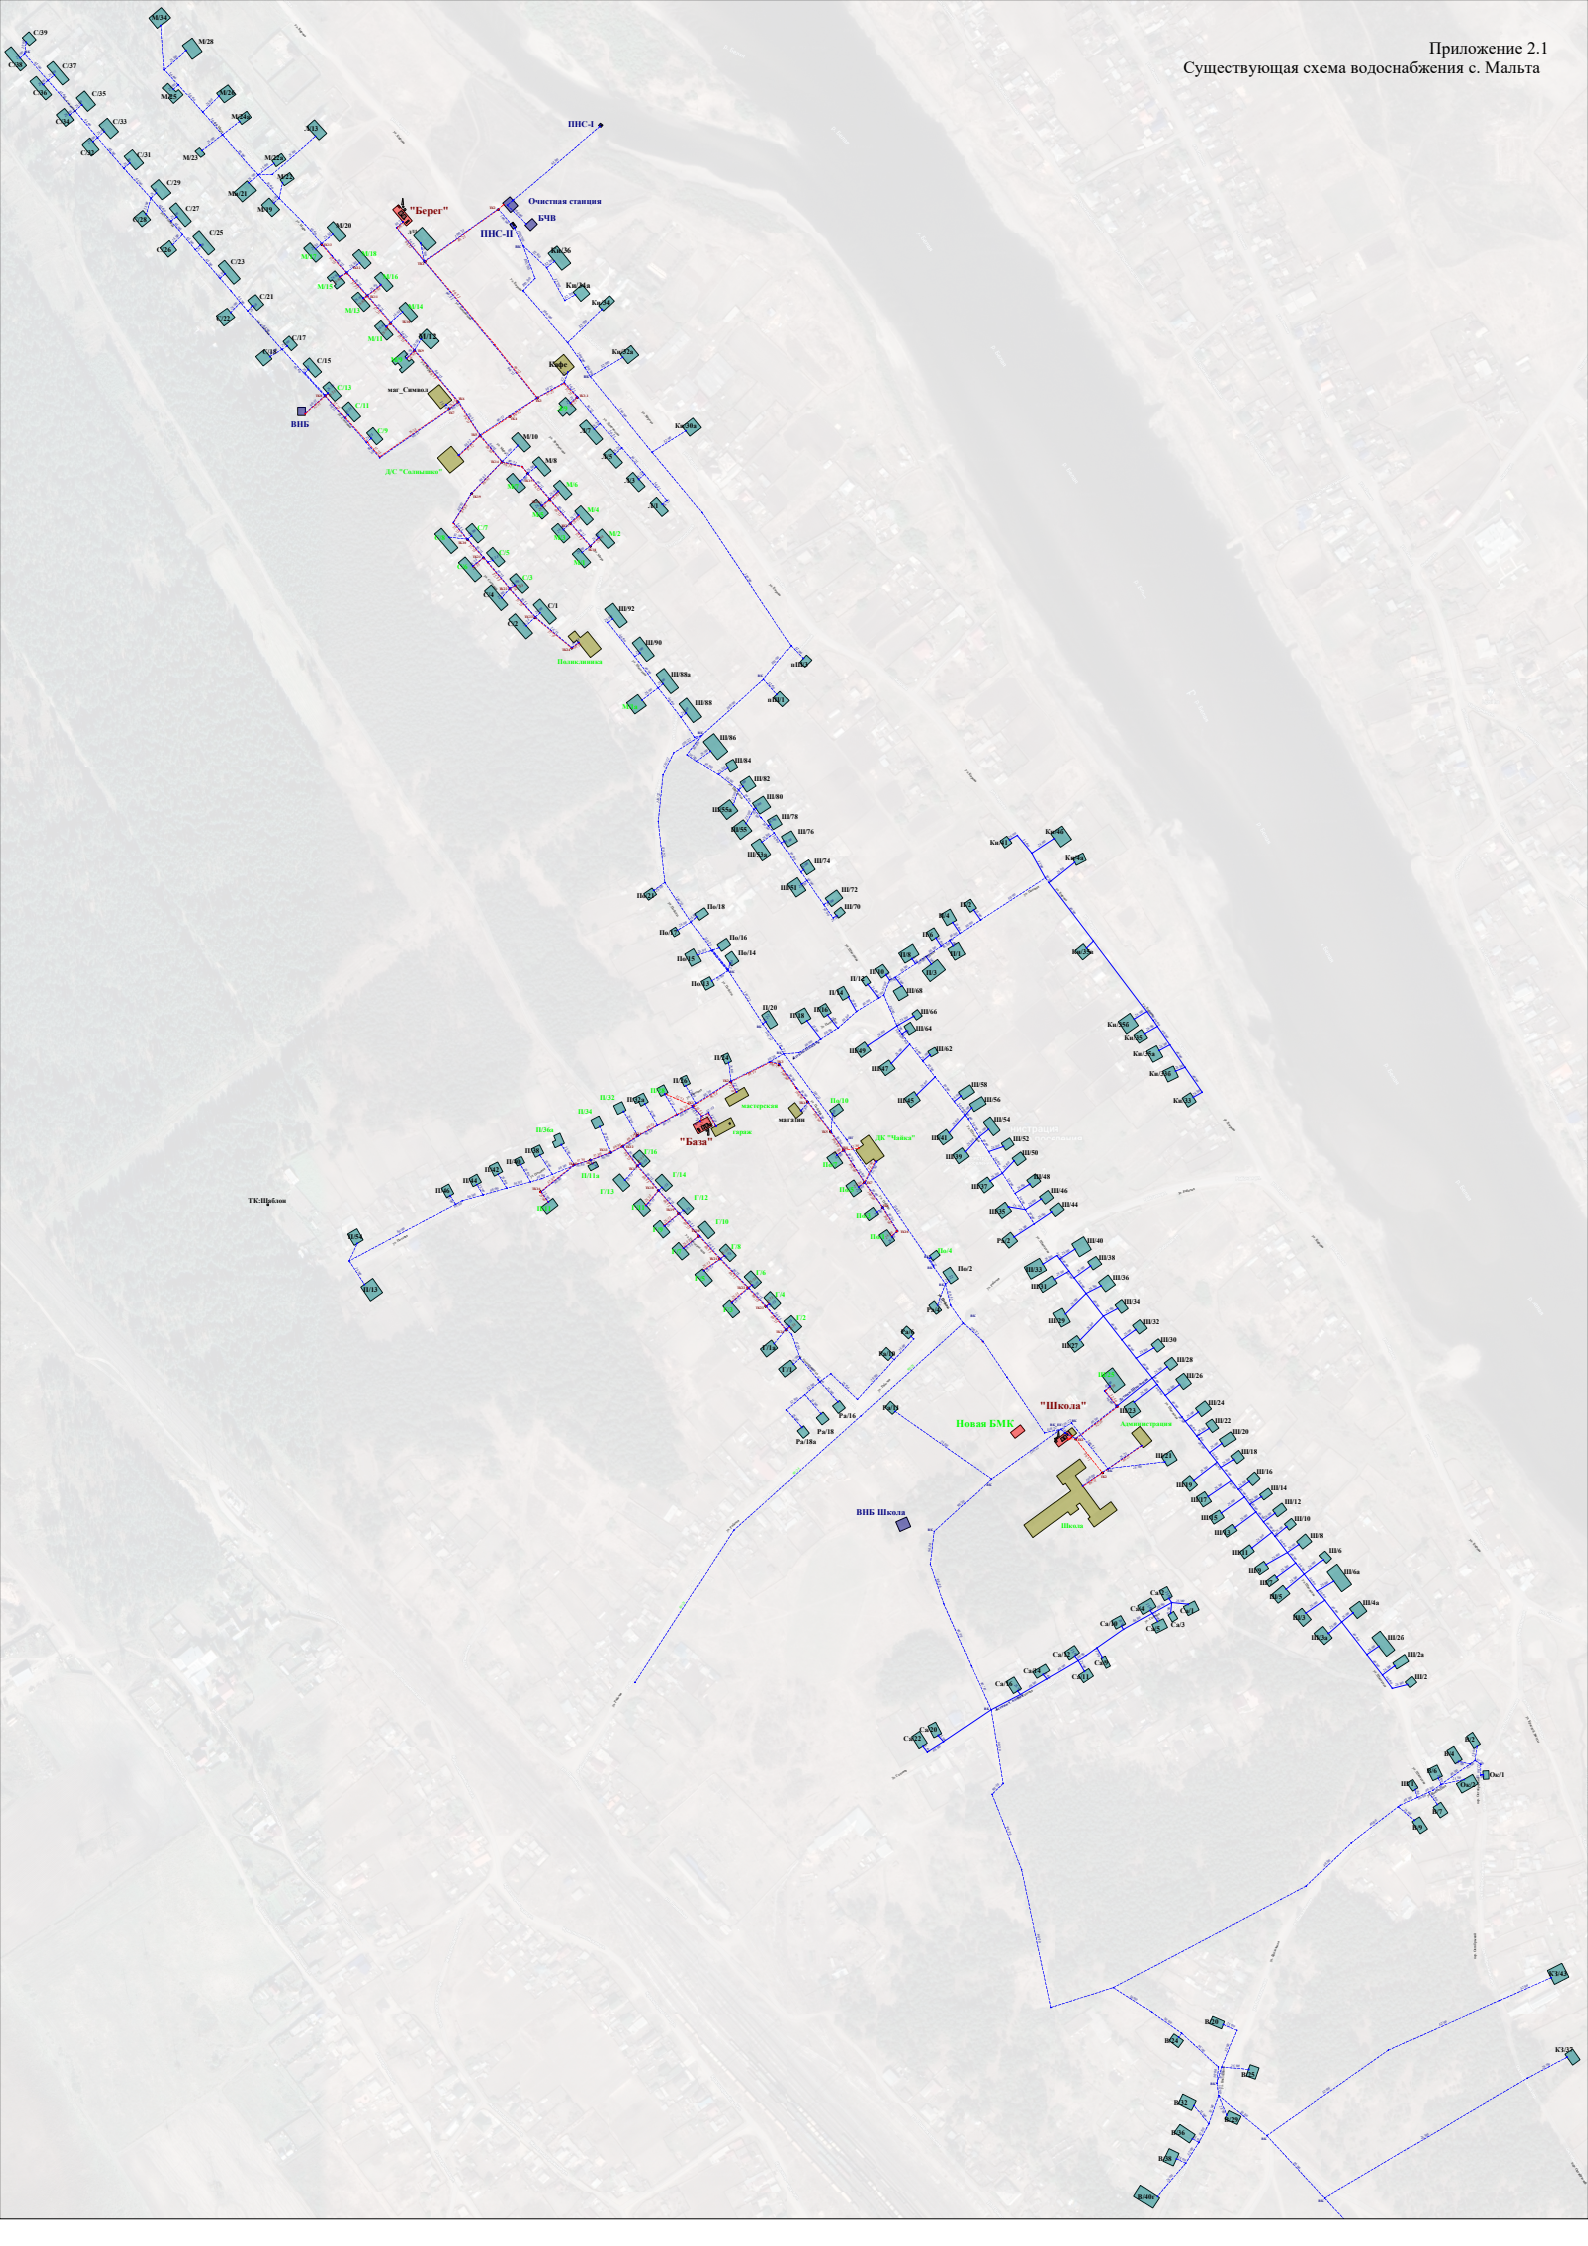

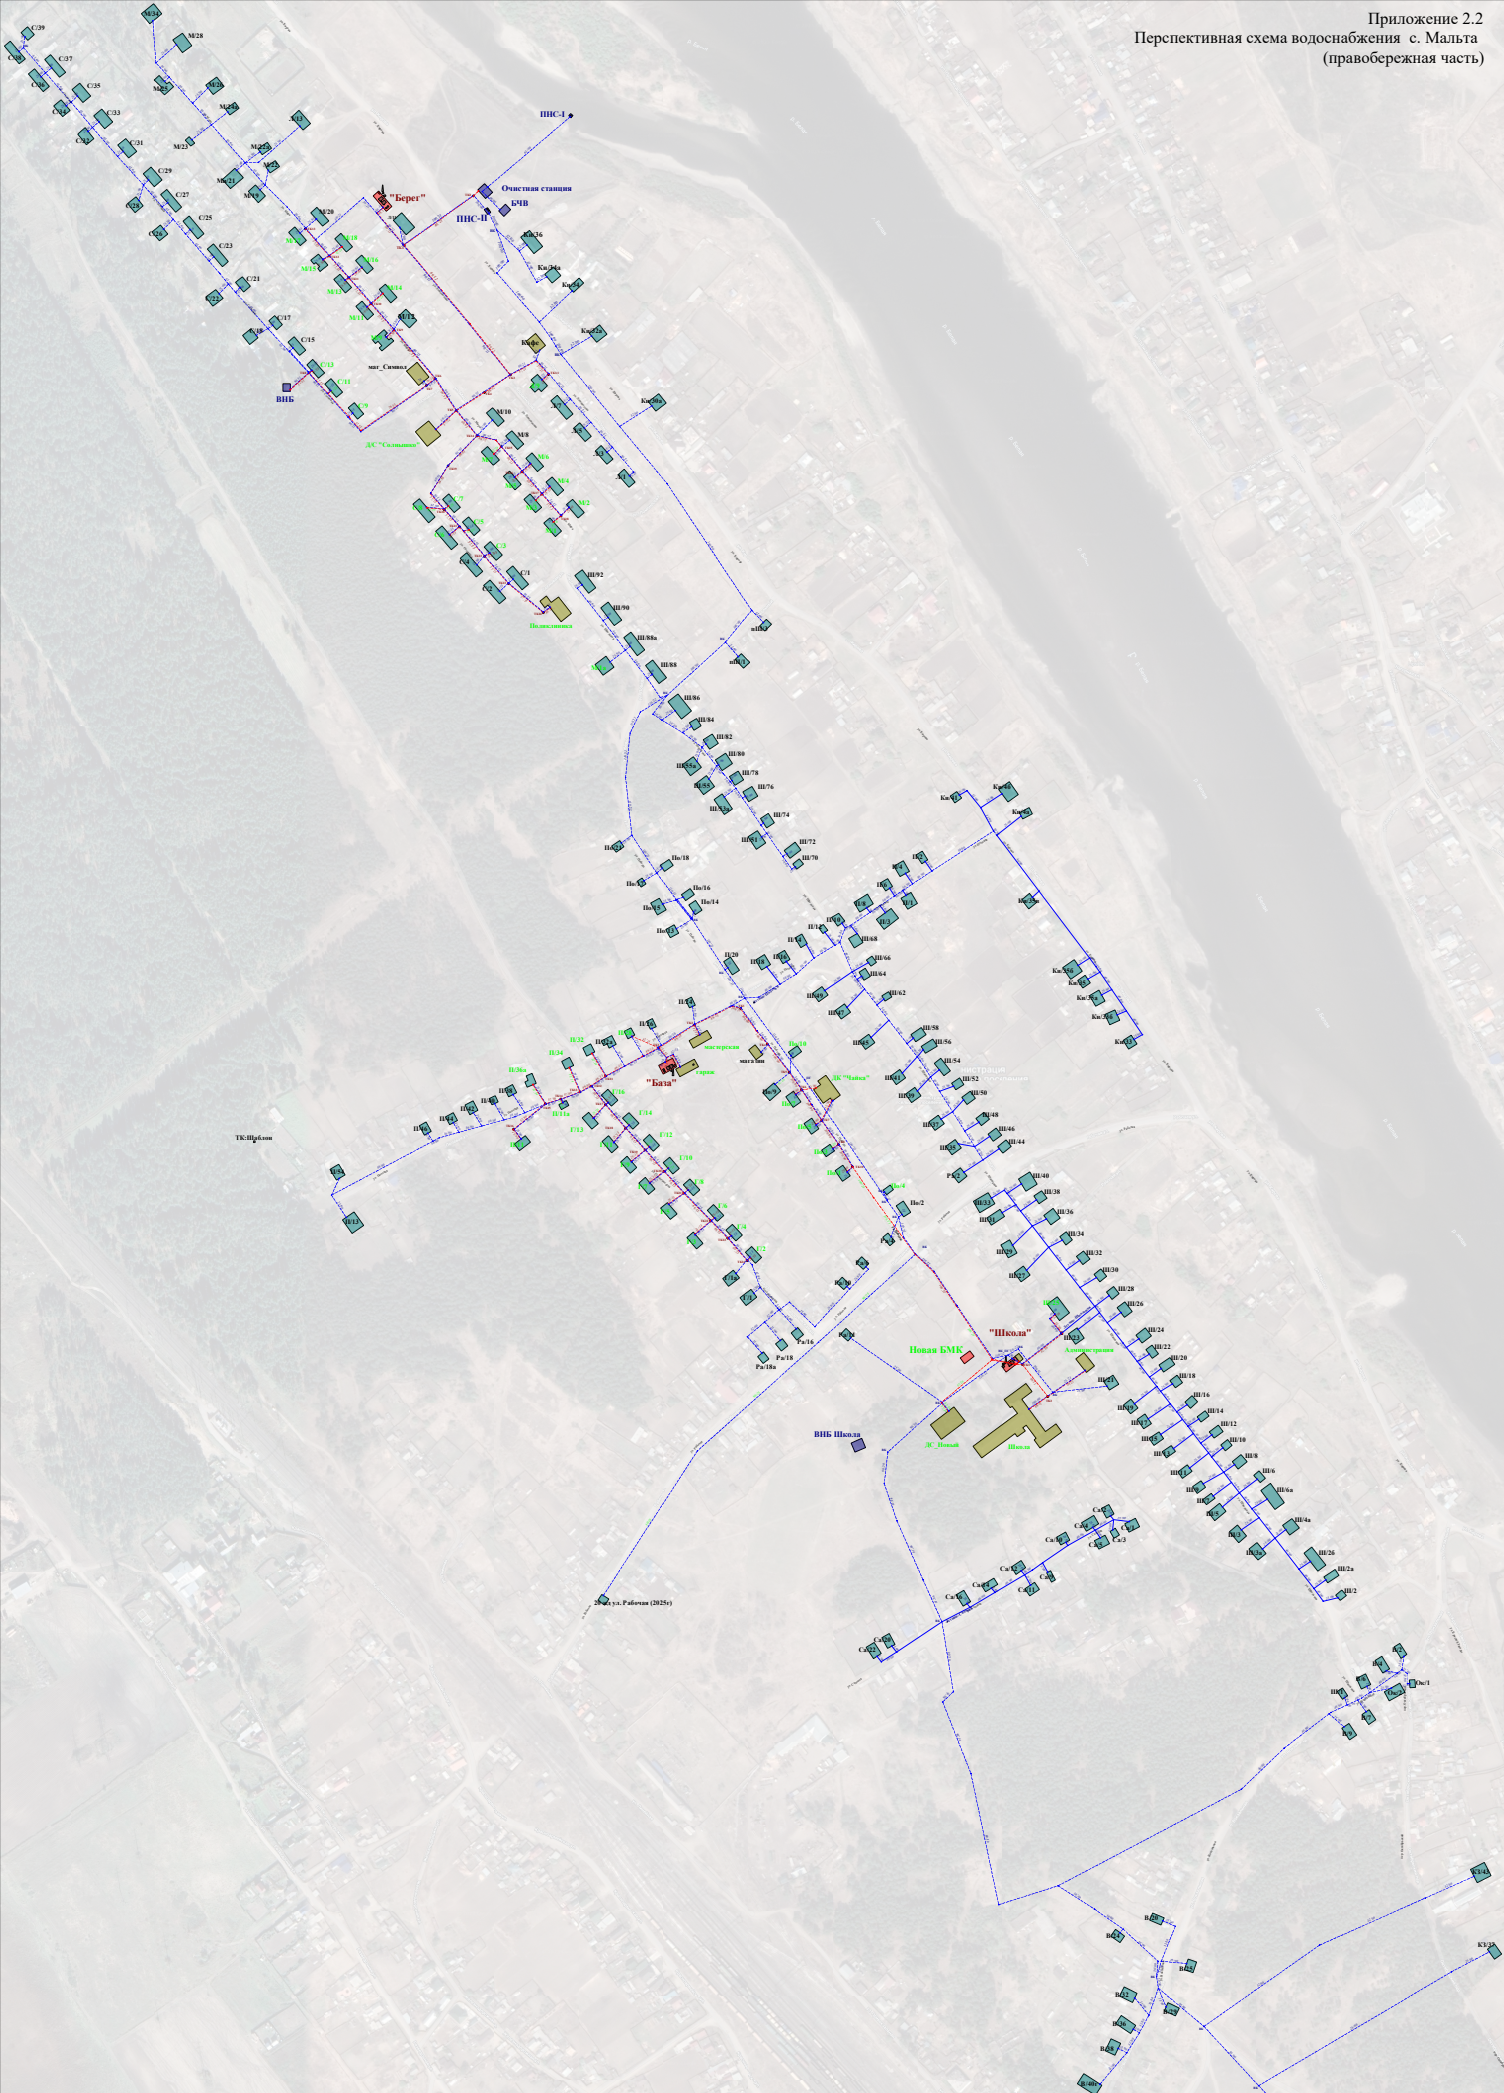



Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
Всего		14511					
v1_name	v2_name	Len	Df	Mat	Laying	Year	Comment
система ХВС "ПНС-II"		14511					
сеть ХВС "Водопровод "Мальтинск"		14511					
ВК	Администрация	42.2	25	пластик	непр	2021	
8157	Л/1	6.0	25	пластик	непр	2021	
8132	Л/3	8.0	25	пластик	непр	2021	
8134	Л/7	8.3	25	пластик	непр	2021	
8136	Л/9	9.8	25	пластик	непр	2021	
8200	С/15	5.1	25	сталь	беск	2013	
8141	С/13	4.2	25	сталь	непр	2013	
8227	С/11	4.8	25	сталь	непр	2013	
8146	М/15	8.1	25	пластик	непр	1983	
8149	М/13	5.2	25	пластик	непр	1983	
8149	М/16	17.6	25	пластик	непр	1983	
8152	М/11	6.3	25	пластик	непр	1983	
8152	М/14	16.3	25	пластик	непр	1983	
8155	М/9	12.1	25	сталь	непр	1983	
8159	М/8	11.1	25	сталь	непр	2000	
8159	М/7	11.5	25	сталь	непр	2000	
8161	М/10	23.5	25	сталь	непр	2000	
8163	М/2	12.0	25	сталь	непр	1983	
8163	М/1	11.1	25	сталь	непр	2000	
8167	М/3	10.2	25	сталь	непр	2000	
8167	М/4	11.3	25	сталь	непр	2013	
8170	М/5	10.8	25	сталь	непр	1983	
8170	М/6	11.8	25	сталь	непр	1983	
8173	С/1	6.5	25	сталь	непр	2000	
8175	С/3	6.3	25	сталь	непр	2000	
8177	С/5	5.8	25	сталь	непр	2013	
8179	С/7	5.5	25	сталь	непр	2000	
8175	С/4	12.8	25	сталь	непр	2000	
8185	С/6	14.4	25	сталь	непр	2013	
8173	С/2	13.2	25	сталь	непр	2013	
8188	Л/5	9.5	25	пластик	непр	2021	
8222	маг_Символ	5.8	25	сталь	непр	1986	
8196	М/17	8.4	25	сталь	непр	1983	
8196	М/20	15.1	25	сталь	непр	1983	
8146	М/18	16.7	25	пластик	непр	1983	
8267	П/11	12.8	25	пластик	непр	1980	
8231	П/36a	25.3	25	пластик	непр	1980	
8233	П/34	29.4	25	сталь	непр	1980	
8268	Г/2	4.0	25	сталь	непр	2013	
8236	Г/4	3.9	25	сталь	непр	2013	
8239	Г/3	23.1	25	сталь	непр	2013	
8239	Г/6	4.4	25	сталь	непр	2013	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8242	Г/5	21.2	25	сталь	непр	2013	
8242	Г/8	5.1	25	сталь	непр	2013	
8245	Г/7	20.5	25	сталь	непр	2013	
8247	Г/9	20.0	25	сталь	непр	2013	
8247	Г/12	5.2	25	сталь	непр	2013	
8250	Г/11	20.3	25	сталь	непр	2013	
8250	Г/14	4.5	25	сталь	непр	2013	
8252	Г/16	3.3	25	сталь	непр	2013	
8255	П/28	24.9	25	сталь	непр	2013	
8259	По/1	8.3	25	сталь	непр	1980	
8262	По/3	7.8	25	сталь	непр	1980	
8264	По/5	8.0	25	сталь	непр	1980	
8252	Г/13	20.1	25	сталь	непр	2013	
8271	П/32	29.3	25	сталь	непр	1980	
8273	П/11а	4.0	25	сталь	непр	1980	
8398	С/17	6.4	25	пластик	беск	2000	
8400	С/21	7.2	25	пластик	беск	2000	
8402	С/23	7.1	25	пластик	беск	2000	
8404	С/25	7.0	25	пластик	беск	2000	
8407	С/27	7.5	25	пластик	беск	2000	
ВК	С/39	11.8	25	пластик	беск	2000	
8412	С/37	8.6	25	пластик	беск	2000	
8422	С/35	9.5	25	пластик	беск	2000	
8416	С/33	9.6	25	пластик	беск	2000	
8418	С/31	8.2	25	пластик	беск	2000	
8420	С/29	7.8	25	пластик	беск	2000	
8422	С/34	6.6	25	пластик	беск	2000	
8412	С/36	6.5	25	пластик	беск	2000	
ВК	С/38	6.3	25	пластик	беск	2000	
8416	С/32	6.3	25	пластик	беск	2000	
8155	М/12	13.2	25	пластик	непр	2000	
8429	М/28	29.8	25	пластик	беск	2000	
8431	М/25	6.7	25	пластик	беск	2000	
8433	М/26	23.5	25	пластик	беск	2000	
8435	М/22а	20.3	25	пластик	беск	2000	
8435	М/21	12.3	25	пластик	беск	2000	
8438	М/19	7.6	25	пластик	беск	2000	
8440	М/23	26.7	25	пластик	беск	2000	
8451	Ш/92	6.3	25	пластик	непр	2000	
8453	Ш/90	6.6	25	пластик	непр	2000	
8456	Ш/88а	6.7	25	пластик	непр	2000	
8458	Ш/88	6.9	25	пластик	непр	2000	
8465	Ш/86	17.8	25	пластик	непр	2000	
8467	Ш/84	11.8	25	пластик	беск	2000	
8460	Ш/82	5.7	25	пластик	беск	2000	
8470	Ш/80	2.4	25	пластик	беск	2000	
8472	Ш/78	2.5	25	пластик	беск	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8474	Ш/76	3.6	25	пластик	беск	2000	
8476	Ш/74	3.6	25	пластик	беск	2000	
8478	Ш/51	6.7	25	пластик	беск	2000	
8480	Ш/72	5.3	25	пластик	беск	2000	
8461	Ш/53а	15.9	25	пластик	беск	2000	
8487	П/10	6.3	25	пластик	надз	2000	
8489	П/8	6.3	25	пластик	надз	2000	
8491	П/6	10.0	25	пластик	надз	2000	
8493	П/4	13.7	25	пластик	надз	2000	
8495	П/2	12.7	25	пластик	надз	2000	
8497	П/1	6.5	25	пластик	надз	2000	
8499	П/3	9.6	25	пластик	надз	2000	
8501	Ш/68	11.3	25	пластик	надз	2000	
8516	П/38	23.7	25	пластик	непр	2000	
8518	П/40	20.5	25	пластик	непр	2000	
8520	П/42	17.1	25	пластик	непр	2000	
8522	П/44	12.3	25	пластик	непр	2000	
8524	П/46	10.3	25	пластик	непр	2000	
8526	П/13	29.2	25	пластик	непр	2000	
8528	П/26	20.8	25	пластик	непр	2000	
8297	П/24	19.2	25	пластик	непр	2000	
8540	Ш/66	20.1	25	пластик	надз	2000	
8542	Ш/64	5.9	25	пластик	надз	2000	
8544	Ш/62	9.8	25	пластик	надз	2000	
8546	Ш/58	9.0	25	пластик	надз	2000	
8548	Ш/56	10.0	25	пластик	надз	2000	
8550	Ш/54	12.3	25	пластик	надз	2000	
8552	Ш/52	16.2	25	пластик	надз	2000	
8554	Ш/50	17.7	25	пластик	надз	2000	
8556	Ш/46	19.8	25	пластик	надз	2000	
8558	Ш/44	21.6	25	пластик	надз	2000	
8573	В/32	24.3	25	пластик	непр	2000	
8575	В/36	7.7	25	пластик	непр	2000	
8832	В/24	5.2	25	пластик	непр	2000	
8579	В/20	14.8	25	пластик	непр	2000	
8581	В/6	7.2	25	пластик	беск	2000	
8583	В/7	15.7	25	пластик	беск	2000	
8585	Ш/1	8.3	25	пластик	беск	2000	
8587	В/9	21.5	25	пластик	беск	2000	
8589	Ш/2а	15.9	25	пластик	надз	2000	
8591	Ш/2б	15.0	25	пластик	надз	2000	
8593	Ш/4а	15.0	25	пластик	надз	2000	
8595	Ш/6а	19.6	25	пластик	надз	2000	
8597	Ш/6	24.2	25	пластик	надз	2000	
8599	Ш/8	14.6	25	пластик	надз	2000	
8601	Ш/10	15.7	25	пластик	надз	2000	
8603	Ш/12	14.8	25	пластик	надз	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8605	Ш/14	14.3	25	пластик	надз	2000	
8607	Ш/16	13.9	25	пластик	надз	2000	
8609	Ш/18	15.2	25	пластик	надз	2000	
8611	Ш/20	15.9	25	пластик	надз	2000	
8613	Ш/22	15.3	25	пластик	надз	2000	
8615	Ш/24	16.5	25	пластик	надз	2000	
8617	Ш/26	18.6	25	пластик	надз	2000	
8619	Ш/28	19.7	25	пластик	надз	2000	
8621	Ш/30	20.9	25	пластик	надз	2000	
8623	Ш/32	17.9	25	пластик	надз	2000	
8625	Ш/34	16.7	25	пластик	надз	2000	
8627	Ш/36	17.4	25	пластик	надз	2000	
8629	Ш/38	21.1	25	пластик	надз	2000	
8631	Ш/40	18.9	25	пластик	надз	2000	
8633	Ш/33	16.5	25	пластик	надз	2000	
8635	Ш/31	17.1	25	пластик	надз	2000	
8627	Ш/29	29.9	25	пластик	надз	2000	
8625	Ш/27	34.7	25	пластик	надз	2000	
8558	Ра/2	24.8	25	пластик	надз	2000	
БК	Ш/21	58.9	25	пластик	беск	2000	
8646	Ш/23	29.5	25	пластик	надз	2000	
8648	Ш/19	30.6	25	пластик	надз	2000	
8650	Ш/17	28.9	25	пластик	надз	2000	
8652	Ш/15	28.7	25	пластик	надз	2000	
8654	Ш/13	27.2	25	пластик	надз	2000	
8656	Ш/11	26.4	25	пластик	надз	2000	
8599	Ш/9	25.6	25	пластик	надз	2000	
8659	Ш/7	24.6	25	пластик	надз	2000	
8597	Ш/5	24.2	25	пластик	надз	2000	
8662	Ш/3	23.3	25	пластик	надз	2000	
8664	Ки/35б	14.9	25	пластик	надз	2000	
8666	Ки/35	15.1	25	пластик	надз	2000	
8668	Ки/35а	12.5	25	пластик	надз	2000	
8670	Ки/33б	10.8	25	пластик	надз	2000	
8672	Ки/4а	33.9	25	пластик	надз	2000	
8674	Ки/4б	27.6	25	пластик	надз	2000	
БК	По/13	20.0	25	пластик	непр	2000	
8948	По/15	14.7	25	пластик	непр	2000	
8680	По/17	16.2	25	пластик	непр	2000	
8688	Са/20	8.5	25	пластик	надз	2000	
8690	Са/22	7.6	25	пластик	надз	2000	
8692	Са/16	5.0	25	пластик	надз	2000	
8694	Са/14	6.0	25	пластик	надз	2000	
8696	Са/12	5.6	25	пластик	надз	2000	
8816	Са/9	11.5	25	пластик	надз	2000	
8701	Ки/33	10.6	25	пластик	надз	2000	
8705	Ра/18	26.1	25	пластик	непр	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8707	Pa/18a	23.9	25	пластик	непр	2000	
8709	Г/1	9.3	25	пластик	непр	2000	
8711	Ca/4	4.0	25	пластик	надз	2000	
8713	Ca/2	5.2	25	пластик	надз	2000	
8711	Ca/5	10.0	25	пластик	надз	2000	
8716	Ca/10	4.0	25	пластик	надз	2000	
8728	C/22	14.5	25	пластик	беск	2000	
8730	B/4	12.0	25	пластик	беск	2000	
8581	Ок/2	24.3	25	пластик	беск	2000	
8746	П/18	23.7	25	пластик	надз	2000	
8748	П/16	17.5	25	пластик	надз	2000	
8750	П/14	17.2	25	пластик	надз	2000	
8752	П/12	17.9	25	пластик	надз	2000	
8572	B/29	21.8	25	пластик	непр	2000	
8757	8758	10.9	25	пластик	беск	2000	
8577	B/25	27.6	25	пластик	непр	2000	
8770	B/38	10.5	25	пластик	непр	2000	
8680	По/18	8.1	25	пластик	непр	2000	
8949	По/16	7.2	25	пластик	непр	2000	
БК	По/14	8.2	25	пластик	непр	2000	
8103	По/21	14.1	25	пластик	непр	2000	
8780	П/32a	25.4	25	пластик	непр	2000	
8782	Pa/16	27.8	25	пластик	непр	2000	
8713	Ca/1	17.3	25	пластик	надз	2000	
8696	Ca/11	12.9	25	пластик	надз	2000	
8398	C/18	14.6	25	пластик	беск	2000	
8420	C/28	17.6	25	пластик	беск	2000	
8788	C/26	14.8	25	пластик	беск	2000	
8790	Ш/2	16.4	25	пластик	надз	2000	
8556	Ш/35	17.9	25	пластик	надз	2000	
8554	Ш/37	14.9	25	пластик	надз	2000	
8550	Ш/39	21.0	25	пластик	надз	2000	
8548	Ш/41	24.2	25	пластик	надз	2000	
8796	Ш/45	27.0	25	пластик	надз	2000	
8798	Ш/47	27.7	25	пластик	надз	2000	
8540	Ш/49	36.1	25	пластик	надз	2000	
8456	M/1a	20.9	25	пластик	непр	2000	
8593	Ш/3a	18.1	25	пластик	надз	2000	
8803	Ш/48	18.0	25	пластик	надз	2000	
8805	Ш/70	4.2	25	пластик	непр	2000	
8808	Ки/41	9.4	25	пластик	надз	2000	
БК	П/20	3.8	25	пластик	непр	2022	
8950	8948	25.9	25	пластик	непр	2000	
8951	8949	25.6	25	пластик	непр	2000	
БК	8950	1.5	25	пластик	непр	2000	
БК	8951	1.6	25	пластик	непр	2000	
БК	8954	0.7	25	пластик	непр	2022	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8954	БК	8.9	25	пластик	непр	2022	
БК	По/4	1.4	25	пластик	непр	2022	
БК	По/2	4.6	25	пластик	непр	2022	
БК	Ра/4	23.0	25	пластик	непр	2022	
8268	Г/1а	19.3	25	пластик	непр	2000	
8713	Са/3	11.2	25	пластик	надз	2000	
8438	М/22	16.4	25	пластик	беск	2000	
8440	М/24а	22.5	25	пластик	беск	2000	
8429	М/34	45.7	25	пластик	беск	2000	
8280	По/10	18.4	25	пластик	непр	1980	
8526	П/54	20.1	25	пластик	непр	2000	
8470	Ш/55	16.7	25	пластик	беск	2000	
8460	Ш/55а	16.5	25	пластик	беск	2000	
8092	Л/11	19.4	25	пластик	непр	2000	
8435	8974	14.6	25	пластик	беск	2000	
8974	Л/13	59.6	25	пластик	беск	2000	
8976	Ки/35в	9.9	25	пластик	надз	2000	
8989	Ра/10	4.2	25	пластик	непр	2000	
БК	Ра/11	121.8	25	пластик	непр	2000	
8564	В/2	14.8	25	пластик	беск	2000	
БК	8983	243.2	25	пластик	беск	2000	
8983	КЗ/37	46.6	25	пластик	беск	2000	
8770	В/40г	44.9	25	пластик	непр	2000	
8782	8987	14.2	25	пластик	непр	2000	
8987	8988	38.2	25	пластик	непр	2000	
8988	8989	55.8	25	пластик	непр	2000	
8989	8990	29.4	25	пластик	непр	2000	
8990	Ра/6	3.9	25	пластик	непр	2000	
8992	С/9	6.7	25	сталь	непр	2013	
8179	С/8	19.4	32	сталь	непр	2000	
8191	Кафе	11.4	32	сталь	беск	2021	
8275	По/7	8.7	32	сталь	непр	1980	
8264	ДК "Чайка"	24.5	32	сталь	непр	1980	
8282	магазин	11.8	32	сталь	непр	1980	
8297	мастерская	12.7	32	сталь	непр	2013	
8295	8292	8.3	32	сталь	непр	2013	
8292	гараж	15.5	32	сталь	непр	2013	
БК	8442	33.2	32	пластик	беск	2000	
8442	Ки/36	10.6	32	пластик	беск	2000	
8442	8444	39.0	32	пластик	беск	2000	
8444	Ки/34а	12.4	32	пластик	беск	2000	
8931	Ки/34	49.3	32	пластик	беск	2000	
БК	Ки/32а	38.8	32	пластик	беск	2000	
8730	8564	6.2	32	пластик	беск	2000	
8572	8573	30.8	32	пластик	непр	2000	
8573	8575	21.9	32	пластик	непр	2000	
БК	8577	17.5	32	пластик	непр	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8577	8579	41.0	32	пластик	непр	2000	
8507	8674	28.8	32	пластик	надз	2000	
8709	8703	29.5	32	пластик	непр	2000	
8782	8705	20.4	32	пластик	непр	2000	
8705	8707	24.6	32	пластик	непр	2000	
8772	8709	26.0	32	пластик	непр	2000	
8564	8732	7.1	32	пластик	беск	2000	
8732	8733	11.2	32	пластик	беск	2000	
8733	Ок/1	2.7	32	пластик	беск	2000	
ВК	пШ/1	20.9	32	пластик	беск	2000	
8739	пШ/3	18.3	32	пластик	беск	2000	
8575	8770	25.6	32	пластик	непр	2000	
8268	8772	7.6	32	пластик	непр	2000	
8703	8782	2.5	32	пластик	непр	2000	
8674	8808	23.8	32	пластик	надз	2000	
ВК	8823	153.6	32	пластик	беск	2000	
8982	КЗ/43	58.3	32	пластик	беск	2000	
8962	Ки/30а	41.6	32	пластик	беск	2000	
8823	8982	125.5	32	пластик	беск	2000	
ВК_ПГ	8111	5.9	40	пластик	беск	2022	
8118	Ш/25	7.3	40	пластик	непр	2000	
8119	8118	20.4	40	пластик	непр	2000	
8120	8119	53.8	40	пластик	непр	2000	
8111	8120	12.3	40	пластик	непр	2000	
8821	8125	225.0	40	пластик	беск	2000	
8181	Поликлиника	8.7	40	сталь	непр	2013	
8453	8451	44.9	40	пластик	непр	2000	
8456	8453	40.2	40	пластик	непр	2000	
8458	8456	38.7	40	пластик	непр	2000	
8923	8458	25.1	40	пластик	непр	2000	
8664	8508	11.3	40	пластик	надз	2000	
8617	8560	28.0	40	пластик	надз	2000	
8583	8563	4.8	40	пластик	беск	2000	
8587	8565	2.6	40	пластик	беск	2000	
8125	8566	64.5	40	пластик	беск	2000	
8563	8581	10.5	40	пластик	беск	2000	
8585	8583	12.7	40	пластик	беск	2000	
8565	8585	19.2	40	пластик	беск	2000	
8566	8587	61.4	40	пластик	беск	2000	
8591	8589	26.4	40	пластик	надз	2000	
8593	8591	42.7	40	пластик	надз	2000	
8662	8593	28.6	40	пластик	надз	2000	
8597	8595	21.9	40	пластик	надз	2000	
8659	8597	14.3	40	пластик	надз	2000	
8601	8599	21.3	40	пластик	надз	2000	
8656	8601	5.4	40	пластик	надз	2000	
8654	8603	13.1	40	пластик	надз	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8652	8605	9.6	40	пластик	надз	2000	
8650	8607	11.1	40	пластик	надз	2000	
8648	8609	6.5	40	пластик	надз	2000	
8644	8611	17.6	40	пластик	надз	2000	
8615	8613	19.2	40	пластик	надз	2000	
8560	8615	5.8	40	пластик	надз	2000	
8646	8617	14.1	40	пластик	надз	2000	
8119	8619	46.6	40	пластик	надз	2000	
8619	8621	26.0	40	пластик	надз	2000	
8621	8623	24.2	40	пластик	надз	2000	
8623	8625	31.2	40	пластик	надз	2000	
8625	8627	29.3	40	пластик	надз	2000	
8627	8629	20.6	40	пластик	надз	2000	
8635	8631	15.5	40	пластик	надз	2000	
8631	8633	4.6	40	пластик	надз	2000	
8629	8635	8.8	40	пластик	надз	2000	
8613	8644	4.1	40	пластик	надз	2000	
8619	8646	8.5	40	пластик	надз	2000	
8611	8648	12.9	40	пластик	надз	2000	
8609	8650	17.2	40	пластик	надз	2000	
8607	8652	10.2	40	пластик	надз	2000	
8605	8654	10.0	40	пластик	надз	2000	
8603	8656	13.8	40	пластик	надз	2000	
8599	8659	13.8	40	пластик	надз	2000	
8595	8662	12.2	40	пластик	надз	2000	
8976	8664	91.1	40	пластик	надз	2000	
8508	8666	7.6	40	пластик	надз	2000	
8666	8668	22.7	40	пластик	надз	2000	
8668	8670	28.3	40	пластик	надз	2000	
8696	8685	9.8	40	пластик	надз	2000	
БК	8688	59.2	40	пластик	надз	2000	
8688	8690	19.8	40	пластик	надз	2000	
БК	8692	34.3	40	пластик	надз	2000	
8692	8694	31.8	40	пластик	надз	2000	
8694	8696	37.3	40	пластик	надз	2000	
8670	8701	31.2	40	пластик	надз	2000	
8716	8711	33.8	40	пластик	надз	2000	
8711	8713	23.1	40	пластик	надз	2000	
8816	8716	33.4	40	пластик	надз	2000	
8581	8730	36.9	40	пластик	беск	2000	
8589	8790	17.2	40	пластик	надз	2000	
8685	8816	13.6	40	пластик	надз	2000	
БК	8923	7.2	40	пластик	непр	2000	
8672	8976	76.1	40	пластик	надз	2000	
8111	"Школа"		40	пластик	беск	2022	
БК	8102	25.0	50	пластик	беск	2000	
БК	8105	15.8	50	пластик	беск	2010	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Материал	Тип прокладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8528	8106	4.5	50	пластик	беск	2010	
8295	"База"	5.2	50	пластик	беск	2010	
8190	"Берег"	9.2	50	сталь	непр	2012	
8188	8132	36.1	50	пластик	беск	2021	
8136	8134	36.6	50	пластик	беск	2021	
8191	8136	19.8	50	пластик	беск	2021	
8094	Д/С "Солнышко"	30.7	50	сталь	непр	2012	
8842	8146	22.6	50	сталь	непр	2015	
8146	8149	32.0	50	пластик	беск	2021	
8149	8152	37.1	50	пластик	беск	2021	
8155	8152	37.7	50	сталь	непр	2015	
8132	8157	35.5	50	пластик	беск	2021	
8167	8163	31.6	50	сталь	непр	2012	
8175	8173	39.4	50	сталь	непр	2013	
8177	8175	35.4	50	сталь	непр	2013	
8185	8177	6.6	50	сталь	непр	1983	
8172	8179	22.7	50	сталь	непр	2013	
8173	8181	49.4	50	сталь	непр	2013	
8179	8185	25.2	50	сталь	непр	2013	
8134	8188	33.4	50	пластик	беск	2021	
8092	8190	45.1	50	сталь	непр	2012	
8093	8191	32.8	50	пластик	беск	2021	
8842	8196	16.6	50	сталь	непр	2015	
8918	8200	30.5	50	сталь	беск	2013	
8271	8229	19.1	50	сталь	непр	2013	
8273	8231	17.4	50	сталь	непр	1980	
8229	8233	13.9	50	сталь	непр	1980	
8239	8236	26.3	50	сталь	непр	2013	
8242	8239	41.9	50	сталь	непр	2013	
8245	8242	32.0	50	сталь	непр	2013	
8247	8245	31.1	50	сталь	непр	2013	
8250	8247	31.8	50	сталь	непр	2013	
8252	8250	33.8	50	сталь	непр	2013	
8229	8252	25.4	50	сталь	непр	2013	
8296	8255	17.9	50	сталь	непр	2013	
8262	8259	28.4	50	сталь	непр	1980	
8264	8262	31.7	50	сталь	непр	1980	
8278	8264	20.9	50	сталь	непр	1980	
8231	8267	44.2	50	пластик	беск	1980	
8236	8268	31.1	50	сталь	непр	2013	
8780	8271	22.8	50	сталь	непр	2013	
8233	8273	22.1	50	сталь	непр	1980	
8280	8275	23.4	50	сталь	непр	1980	
8275	8278	18.9	50	сталь	непр	1980	
8282	8280	38.8	50	сталь	непр	1980	
8289	8282	18.8	50	сталь	непр	1980	
8291	8289	30.3	50	сталь	непр	1980	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8105	8291	9.9	50	пластик	беск	2000	
8296	8295	12.9	50	пластик	беск	2010	
8106	8296	1.7	50	пластик	беск	2010	
8843	8297	44.0	50	пластик	беск	2010	
8431	8429	21.2	50	пластик	беск	2000	
8433	8431	38.1	50	пластик	беск	2000	
8440	8433	31.3	50	пластик	беск	2000	
8438	8435	32.6	50	пластик	беск	2000	
8849	8438	34.1	50	пластик	беск	2000	
8435	8440	55.0	50	пластик	беск	2000	
8467	8460	26.2	50	пластик	беск	2000	
8472	8461	9.6	50	пластик	беск	2000	
8102	8465	11.6	50	пластик	беск	2000	
8465	8467	26.2	50	пластик	беск	2000	
8460	8470	25.8	50	пластик	беск	2000	
8483	8472	11.5	50	пластик	беск	2000	
8461	8474	12.7	50	пластик	беск	2000	
8474	8476	35.5	50	пластик	беск	2000	
8476	8478	11.0	50	пластик	беск	2000	
8478	8480	30.6	50	пластик	беск	2000	
8470	8483	11.3	50	пластик	беск	2000	
8742	8487	16.8	50	пластик	беск	2000	
8501	8489	25.4	50	пластик	беск	2000	
8499	8491	19.1	50	пластик	беск	2000	
8497	8493	12.9	50	пластик	беск	2000	
8493	8495	25.3	50	пластик	беск	2000	
8491	8497	10.4	50	пластик	беск	2000	
8489	8499	13.2	50	пластик	беск	2000	
8487	8501	6.5	50	пластик	беск	2000	
8540	8503	5.7	50	пластик	беск	2000	
8548	8505	4.6	50	пластик	беск	2000	
8495	8507	80.0	50	пластик	беск	2000	
8516	8513	11.7	50	пластик	беск	2000	
8522	8514	22.4	50	пластик	беск	2000	
8231	8516	25.0	50	пластик	беск	2000	
8513	8518	12.4	50	пластик	беск	2000	
8518	8520	24.8	50	пластик	беск	2000	
8520	8522	25.8	50	пластик	беск	2000	
8514	8524	7.9	50	пластик	беск	2000	
8524	8526	124.7	50	пластик	беск	2000	
8297	8528	42.9	50	пластик	беск	2010	
8742	8540	34.8	50	пластик	беск	2000	
8503	8542	4.2	50	пластик	беск	2000	
8798	8544	22.2	50	пластик	беск	2000	
8796	8546	32.3	50	пластик	беск	2000	
8546	8548	18.2	50	пластик	беск	2000	
8505	8550	21.5	50	пластик	беск	2000	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8550	8552	18.4	50	пластик	беск	2000	
8552	8554	26.5	50	пластик	беск	2000	
8803	8556	20.0	50	пластик	беск	2000	
8556	8558	17.1	50	пластик	беск	2000	
8819	БК	16.9	50	пластик	беск	2000	
БК	8572	12.8	50	пластик	беск	2000	
8507	8672	6.0	50	пластик	беск	2000	
8752	8742	6.1	50	пластик	беск	2000	
БК	8744	15.3	50	пластик	беск	2000	
8744	8746	26.9	50	пластик	беск	2000	
8746	8748	20.9	50	пластик	беск	2000	
8748	8750	26.0	50	пластик	беск	2000	
8750	8752	26.5	50	пластик	беск	2000	
8572	БК	64.5	50	пластик	беск	2000	
БК	8756	72.8	50	пластик	беск	2000	
8756	8757	300.6	50	пластик	беск	2000	
8255	8780	23.3	50	сталь	непр	2013	
8544	8796	20.9	50	пластик	беск	2000	
8542	8798	13.0	50	пластик	беск	2000	
8554	8803	24.7	50	пластик	беск	2000	
8480	8805	16.8	50	пластик	беск	2000	
8832	8819	51.8	50	пластик	беск	2000	
8821	8820	46.9	50	пластик	беск	2000	
8820	8832	37.8	50	пластик	беск	2000	
8105	8843	1.5	50	пластик	беск	2010	
8196	8849	30.2	50	пластик	беск	2000	
8141	8918	1.2	50	сталь	непр	2013	
БК	БК	87.6	50	пластик	беск	2000	
8141	8398	65.5	63	пластик	беск	2000	
8398	8400	52.6	63	пластик	беск	2000	
8848	8402	17.6	63	пластик	беск	2000	
8402	8404	39.4	63	пластик	беск	2000	
8788	8407	18.1	63	пластик	беск	2000	
8412	БК	36.5	63	пластик	беск	2000	
8422	8412	42.1	63	пластик	беск	2000	
8418	8416	41.6	63	пластик	беск	2000	
8420	8418	41.9	63	пластик	беск	2000	
8407	8420	31.2	63	пластик	беск	2000	
8416	8422	36.2	63	пластик	беск	2000	
8400	8728	11.9	63	пластик	беск	2000	
8404	8788	20.6	63	пластик	беск	2000	
8728	8848	15.1	63	пластик	беск	2000	
8095	8155	70.4	80	сталь	непр	2015	
8919	8159	9.5	80	сталь	непр	2012	
8094	8161	35.8	80	сталь	непр	1983	
8170	8167	32.7	80	сталь	непр	2012	
8159	8170	34.5	80	сталь	непр	2012	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8921	8172	35.0	80	сталь	непр	1983	
8161	8919	20.8	80	сталь	непр	2012	
8161	8921	45.9	80	сталь	непр	1983	
8774	8093	70.3	90	пластик	беск	2011	
8093	8094	69.6	90	пластик	беск	2011	
8094	8095	40.5	90	пластик	беск	2011	
8222	8096	88.0	90	пластик	беск	2011	
8141	ВНБ	26.6	90	пластик	беск	2011	
ВК	8124	34.3	90	пластик	беск	2010	
8227	8141	30.3	90	пластик	беск	2011	
8095	8222	11.8	90	пластик	беск	2011	
8992	8227	33.9	90	пластик	беск	2011	
8092	8774	112.3	90	пластик	беск	2011	
8941	8821	67.6	90	пластик	беск	2010	
8829	8822	16.1	90	пластик	беск	2010	
ВК	ВК	80.0	90	пластик	беск	2010	
ВК	8829	77.1	90	пластик	беск	2010	
8940	8830	70.0	90	пластик	беск	2010	
8830	ВК	50.0	90	пластик	беск	2010	
8124	8940	42.9	90	пластик	беск	2010	
8942	8941	145.8	90	пластик	беск	2010	
8822	8942	83.5	90	пластик	беск	2010	
8096	8992	21.1	90	пластик	беск	2011	
ПНС-II	8091	31.3	100	сталь	непр	2000	
8091	8092	93.5	100	пластик	беск	2011	
8931	8099	22.8	100	сталь	беск	2000	
ВК	ВК	60.5	100	пластик	беск	2011	
ВК	Школа	31.7	100	пластик	беск	2000	
ВК	ВК	86.6	100	сталь	беск	2000	
8739	ВК	44.6	100	сталь	беск	2000	
8099	8840	8.9	100	сталь	беск	2000	
ПНС-II	ВК	14.4	100	сталь	непр	2000	
ВК	8929	36.6	100	сталь	беск	2000	
8929	8930	17.9	100	сталь	беск	2000	
8930	8931	70.6	100	сталь	беск	2000	
8927	8103	63.3	110	пластик	беск	2022	
8464	ВК	7.1	110	пластик	беск	2022	
8957	ВК	23.0	110	пластик	беск	2022	
8935	8109	69.4	110	пластик	беск	2022	
8109	ВК_ПГ	16.9	110	пластик	беск	2022	
ВК_ПГ	ВК	13.0	110	пластик	беск	2022	
ВК	8464	30.2	110	пластик	беск	2022	
8678	ВК	27.0	110	пластик	беск	2022	
8680	8678	35.8	110	пластик	беск	2022	
8103	8680	49.4	110	пластик	беск	2022	
ВК_ПГ	ВК	88.0	110	пластик	беск	2022	
ВК	8925	33.6	110	пластик	беск	2022	

Узлы участка		Длина, м	Д, мм	Мате- риал	Тип про- кладки	Год ввода	Примечание
Начало	Конец						
8925	8926	25.2	110	пластик	беск	2022	
8926	8927	48.5	110	пластик	беск	2022	
8937	8935	44.6	110	пластик	беск	2022	
ВК	8937	27.6	110	пластик	беск	2022	
ВК	ПГ	109.9	110	пластик	беск	2022	
ВК	ВК	66.0	110	пластик	беск	2022	
ПГ	ВК	159.1	110	пластик	беск	2022	
ВК	8957	22.1	110	пластик	беск	2022	
ВК	ВК	21.8	110	пластик	беск	2022	
8962	8100	80.6	150	сталь	беск	2000	
8840	ВК	10.8	150	сталь	беск	2000	
8100	8739	165.8	150	сталь	беск	2000	
ВК	8962	100.7	150	сталь	беск	2000	

Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

Приложение 3.2 (стр 1 из 2)

Узлы участка		Длина, м	Диаметры, мм		Тип про- кладки	Год ввода	Стоим, тыс.руб	Примечание
Начало	Конец		Дсущ	Ду проект				
Всего		4347					14970	
система ХВС "ПНС-II"		1311					2645	
сеть ХВС "Водопровод "Мальт"		1311					2645	
новые		544					1545	
8245	Г/10	4.9		25	непр	2024	4.7	
8280	По/9	20.9		25	непр	2024	19.9	
ВК	ДС_Новый	11.5		25	непр	2024	10.9	
8999	20 жд ул. Рабочая	187.5		50	беск	2025	304.1	
ВК	8998	142.6		100	беск	2025	538.2	
8998	8999	176.8		100	беск	2025	667.2	
перекладка		767					1100	
8146	М/15	8.1	25	25	непр	2024	7.7	
8149	М/13	5.2	25	25	непр	2024	4.9	
8149	М/16	17.6	25	25	непр	2024	16.8	
8152	М/11	6.3	25	25	непр	2024	6.0	
8152	М/14	16.3	25	25	непр	2024	15.5	
8155	М/9	12.1	25	25	непр	2024	11.5	
8163	М/2	12.0	25	25	непр	2024	11.5	
8170	М/5	10.8	25	25	непр	2024	10.3	
8170	М/6	11.8	25	25	непр	2024	11.3	
8222	маг_Символ	5.8	25	25	непр	2024	5.6	
8196	М/17	8.4	25	25	непр	2024	8.0	
8196	М/20	15.1	25	25	непр	2024	14.4	
8146	М/18	16.7	25	25	непр	2024	15.9	
8267	П/11	12.8	25	25	непр	2025	12.2	
8231	П/36а	25.3	25	25	непр	2025	24.1	
8233	П/34	29.4	25	25	непр	2025	28.0	
8259	По/1	8.3	25	25	непр	2025	7.9	
8262	По/3	7.8	25	25	непр	2025	7.4	
8264	По/5	8.0	25	25	непр	2025	7.6	
8271	П/32	29.3	25	25	непр	2025	27.9	
8273	П/11а	4.0	25	25	непр	2025	3.8	
8280	По/10	18.4	25	25	непр	2025	17.5	
8275	По/7	8.7	32	25	непр	2025	8.3	
8264	ДК "Чайка"	24.5	32	25	непр	2025	23.4	
8282	магазин	11.8	32	25	непр	2025	11.2	
8185	8177	6.6	50	50	непр	2024	10.8	
8273	8231	17.4	50	50	непр	2025	28.3	
8229	8233	13.9	50	50	непр	2025	22.5	
8262	8259	28.4	50	50	непр	2025	46.1	
8264	8262	31.7	50	50	непр	2025	51.3	
8278	8264	20.9	50	50	непр	2025	33.8	
8231	8267	44.2	50	50	беск	2025	71.7	
8233	8273	22.1	50	50	непр	2025	35.9	
8280	8275	23.4	50	50	непр	2025	37.9	
8275	8278	18.9	50	50	непр	2025	30.7	

Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

Приложение 3.2 (стр 2 из 2)

Узлы участка		Длина, м	Диаметры, мм		Тип про- кладки	Год ввода	Стоим, тыс.руб	Примечание
Начало	Конец		Дсущ	Ду проект				
8282	8280	38.8	50	50	непр	2025	63.0	
8289	8282	18.8	50	50	непр	2025	30.5	
8291	8289	30.3	50	50	непр	2025	49.2	
8094	8161	35.8	80	80	непр	2024	82.7	
8921	8172	35.0	80	80	непр	2024	80.8	
8161	8921	45.9	80	80	непр	2024	106.1	
система ХВС Водозабор "ЦЖК"		3037					12325	
сеть ХВС "ЦЖКУ"		3037					12325	
новые		1586					6015	
9013	ФАП	17.0		25	беск	2025	16.2	
9016	ДС "Мамонтенок"	9.9		50	беск	2025	16.1	
9010	9016	67.1		50	беск	2025	108.9	
9002	Пожаротушение	4.1		100	беск	2025	15.5	
9001	8 водоколонок	288.9		100	беск	2025	1090.7	
9013	9010	16.5		100	беск	2025	62.4	
9001	9011	479.9		100	беск	2025	1811.6	
9011	9013	283.8		100	беск	2025	1071.3	
9002	9001	119.1		150	беск	2025	518.1	
9003	9002	299.8		150	беск	2025	1304.3	
перекладка		1450					6310	
9007	9003	238.2	159	150	беск	2024	1036.2	
9005	9004	607.6	159	150	беск	2024	2643.8	
БК-5	9005	398.1	159	150	беск	2024	1732.0	
9004	9007	206.5	159	150	беск	2024	898.4	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 1 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Всего				5367				33.6	72.5				
система ХВС "ПНС-II"				5367				33.6	72.5				
сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"				5367				33.6	72.5				
В/2	Вокзальная	2	1	0	1960			0.36	0.39	233	132	365	
В/4	Вокзальная	4	1	0	1960			0.33	0.36	233	132	365	
В/6	Вокзальная	6	1	0	1960			0.09	0.14	233	132	365	
В/7	Вокзальная	7	1	0	1960			0.15	0.17	233	132	365	
В/9	Вокзальная	9	1	0	1960			0.19	0.26	233	132	365	
В/20	Вокзальная	20	1	0	1960			0.25	0.33	233	132	365	
В/24	Вокзальная	24	1	0	1960			0.28	0.39	233	132	365	
В/25	Вокзальная	25	1	0	1960			0.00	0.05	233	132	365	
В/29	Вокзальная	29	1	0	1960			0.07	0.18	233	132	365	
В/32	Вокзальная	32	1	0	1960			0.34	0.46	233	132	365	
В/36	Вокзальная	36	1	0	1960			0.14	0.21	233	132	365	
В/38	Вокзальная	38	1	0	1960			0.10	0.21	233	132	365	
В/40г	Вокзальная	40г	1	0	1960			0.03	0.12	233	132	365	
Г/1	Геологическая	1	1	0	1960			0.08	0.20	233	132	365	
Г/2	Геологическая	2	1	34	1983			0.07	0.11	233	132	365	
Г/3	Геологическая	3	1	88	2022			0.12	0.18	233	132	365	
Г/4	Геологическая	4	1	89	1958			0.24	0.36	233	132	365	
Г/5	Геологическая	5	1	71	1958			0.29	0.33	233	132	365	
Г/6	Геологическая	6	1	70	1983			0.04	0.08	233	132	365	
Г/7	Геологическая	7	1	70	2022			0.02	0.13	233	132	365	
Г/8	Геологическая	8	1	34	1983			0.22	0.33	233	132	365	
Г/9	Геологическая	9	1	81	2022			0.08	0.15	233	132	365	
Г/11	Геологическая	11	1	71	2022			0.27	0.30	233	132	365	
Г/12	Геологическая	12	1	36	1958			0.29	0.43	233	132	365	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 2 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Г/13	Геологическая	13	1	103	1958			0.19	0.37	233	132	365	
Г/14	Геологическая	14	1	36	2022			0.09	0.12	233	132	365	
Г/16	Геологическая	16	1	37	1983			0.29	0.36	233	132	365	
Г/1а	Геологическая	1а	1	0	1960			0.11	0.23	233	132	365	
Ки/33	Кирова	33	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ки/34	Кирова	34	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ки/35	Кирова	35	1	0	1960			0.00	0.04	0	132	132	
Ки/36	Кирова	36	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ки/41	Кирова	41	1	0	1960			0.00	0.16	0	132	132	
Ки/30а	Кирова	30а	1	0	1960			0.17	0.28	233	132	365	
Ки/32а	Кирова	32а	1	0	1960			0.06	0.17	233	132	365	
Ки/33б	Кирова	33б	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ки/34а	Кирова	34а	1	0	1960			0.24	0.28	233	132	365	
Ки/35а	Кирова	35а	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ки/35б	Кирова	35б	1	0	1960			0.00	0.12	0	132	132	
Ки/35в	Кирова	35в	1	0	1960			0.00	0.18	0	132	132	
Ки/4а	Кирова	4а	1	0	1960			0.00	0.04	0	132	132	
Ки/4б	Кирова	4б	1	0	1960			0.00	0.19	0	132	132	
КЗ/37	Красной Звезды	37	1	0	1960			0.07	0.07	233	132	365	
КЗ/43	Красной Звезды	43	1	0	1960			1.72	1.72	233	132	365	
Л/1	Ломоносова	1	1	107	1987			0.30	0.47	233	132	365	
Л/3	Ломоносова	3	1	96	1987			0.40	0.58	233	132	365	
Л/5	Ломоносова	5	1	96	1987			0.42	0.58	233	132	365	
Л/7	Ломоносова	7	1	123	1987			0.00	0.36	233	132	365	
Л/9	Ломоносова	9	1	147	2022			0.72	0.97	233	132	365	
Л/11	Ломоносова	11	1	0	1960			0.26	0.26	233	132	365	
Л/13	Ломоносова	13	1	0	1960			0.26	0.26	233	132	365	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 3 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
М/1	Мира	1	1	95	1984			0.00	0.12	233	132	365	
М/2	Мира	2	1	47	2022			0.55	0.64	233	132	365	
М/3	Мира	3	1	97	1985			0.40	0.51	233	132	365	
М/4	Мира	4	1	49	1984			0.40	0.51	233	132	365	
М/5	Мира	5	1	49	1984			0.11	0.15	233	132	365	
М/6	Мира	6	1	69	2022			0.24	0.29	233	132	365	
М/7	Мира	7	1	108	1984			0.67	0.82	233	132	365	
М/8	Мира	8	1	101	1984			0.21	0.36	233	132	365	
М/9	Мира	9	1	54	1984			0.23	0.55	233	132	365	
М/10	Мира	10	1	94	1983			0.35	0.43	233	132	365	
М/11	Мира	11	1	48	2022			0.52	0.70	233	132	365	
М/12	Мира	12	1	0	1960			0.16	0.34	233	132	365	
М/13	Мира	13	1	48	2022			0.23	0.33	233	132	365	
М/14	Мира	14	1	94	1983			0.10	0.17	233	132	365	
М/15	Мира	15	1	48	1983			0.21	0.34	233	132	365	
М/16	Мира	16	1	63	1983			0.33	0.38	233	132	365	
М/17	Мира	17	1	111	1983			0.28	0.44	233	132	365	
М/18	Мира	18	1	111	1983			0.43	0.50	233	132	365	
М/19	Мира	19	1	0	1960			0.42	0.42	233	132	365	
М/20	Мира	20	1	111	1983			0.25	0.35	233	132	365	
М/21	Мира	21	1	0	1960			0.05	0.09	233	132	365	
М/22	Мира	22	1	0	1960			0.22	0.26	233	132	365	
М/23	Мира	23	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
М/25	Мира	25	1	0	1960			0.13	0.16	233	132	365	
М/26	Мира	26	1	0	1960			0.36	0.39	233	132	365	
М/28	Мира	28	1	0	1960			0.53	0.55	233	132	365	
М/34	Мира	34	1	0	1960			0.20	0.21	233	132	365	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 4 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
М/1а	Мира	1а	1	95	1984			0.12	0.24	233	132	365	
М/22а	Мира	22а	1	0	1960			0.29	0.33	233	132	365	
М/24а	Мира	24а	1	0	1960			0.18	0.22	233	132	365	
Ок/1	Октябрьский	1	1	0	1960			0.02	0.16	233	132	365	
Ок/2	Октябрьский	2	1	0	1960			0.09	0.23	233	132	365	
пШ/1	пер.Школьный	1	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
пШ/3	пер.Школьный	3	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
По/1	Победы	1	1	37	1958			0.10	0.12	233	132	365	
По/2	Победы	2	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
По/3	Победы	3	1	40	1957			0.12	0.17	233	132	365	
По/4	Победы	4	1	76	1957			0.45	0.50	233	132	365	
По/5	Победы	5	1	36	1957			0.08	0.14	233	132	365	
По/7	Победы	7	1	35	2022			0.09	0.16	233	132	365	
По/10	Победы	10	1	76	1957			0.19	0.24	233	132	365	
По/13	Победы	13	1	0	1960			0.09	0.13	233	132	365	
По/14	Победы	14	1	0	1960			0.16	0.17	233	132	365	
По/15	Победы	15	1	0	1960			0.14	0.16	233	132	365	
По/16	Победы	16	1	0	1960			0.07	0.10	233	132	365	
По/17	Победы	17	1	0	1960			0.18	0.25	233	132	365	
По/18	Победы	18	1	0	1960			0.07	0.10	233	132	365	
По/21	Победы	21	1	0	1960			0.18	0.34	233	132	365	
П/1	Полевая	1	1	0	1960			0.00	0.15	0	132	132	
П/2	Полевая	2	1	0	1960			0.00	0.24	0	132	132	
П/3	Полевая	3	1	0	1960			0.00	0.12	0	132	132	
П/4	Полевая	4	1	0	1960			0.00	0.58	0	132	132	
П/6	Полевая	6	1	0	1960			0.00	0.15	0	132	132	
П/8	Полевая	8	1	0	1960			0.00	0.21	0	132	132	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 5 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
П/10	Полевая	10	1	0	1960			0.00	0.18	0	132	132	
П/11	Полевая	11	1	103	1971			0.32	0.45	233	132	365	
П/12	Полевая	12	1	42	1960			0.00	0.28	0	132	132	
П/13	Полевая	13	1	0	1960			0.21	0.23	233	132	365	
П/14	Полевая	14	1	0	1960			0.00	0.78	0	132	132	
П/16	Полевая	16	1	0	1960			0.00	0.16	0	132	132	
П/18	Полевая	18	1	0	1960			0.00	0.04	0	132	132	
П/20	Полевая	20	1	0	1960			0.00	0.49	0	132	132	
П/24	Полевая	24	1	0	1960			0.06	0.08	233	132	365	
П/26	Полевая	26	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
П/28	Полевая	28	1	42	1958			0.01	0.03	233	132	365	
П/32	Полевая	32	1	90	1958			0.00	0.00	233	132	365	
П/34	Полевая	34	1	40	1958			0.20	0.23	233	132	365	
П/38	Полевая	38	1	40	1958			0.03	0.07	233	132	365	
П/40	Полевая	40	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
П/42	Полевая	42	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
П/44	Полевая	44	1	0	1960			0.08	0.11	233	132	365	
П/46	Полевая	46	1	0	1960			0.02	0.07	233	132	365	
П/54	Полевая	54	1	0	1960			0.02	0.07	233	132	365	
П/11а	Полевая	11а	1	53	1958			0.17	0.29	233	132	365	
П/32а	Полевая	32а	1	0	1960			0.29	0.38	233	132	365	
П/36а	Полевая	36а	1	68	1958			0.03	0.07	233	132	365	
Ра/2	Рабочая	2	1	0	1960			0.00	0.27	0	132	132	
Ра/4	Рабочая	4	1	0	1960			0.01	0.01	233	132	365	
Ра/6	Рабочая	6	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ра/10	Рабочая	10	1	0	1960			0.53	0.53	233	132	365	
Ра/11	Рабочая	11	1	0	1960			0.00	0.58	0	132	132	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 6 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Pa/16	Рабочая	16	1	0	1960			0.39	0.43	233	132	365	
Pa/18	Рабочая	18	1	0	1960			0.03	0.10	233	132	365	
Pa/18a	Рабочая	18a	1	0	1960			0.27	0.30	233	132	365	
Ca/1	Садовая	1	1	0	1960			0.00	0.24	0	132	132	
Ca/2	Садовая	2	1	0	1960			0.00	0.04	0	132	132	
Ca/3	Садовая	3	1	0	1960			0.00	0.48	0	132	132	
Ca/4	Садовая	4	1	0	1960			0.00	0.73	0	132	132	
Ca/5	Садовая	5	1	0	1960			0.00	0.49	0	132	132	
Ca/9	Садовая	9	1	0	1960			0.00	0.50	0	132	132	
Ca/10	Садовая	10	1	0	1960			0.00	0.22	0	132	132	
Ca/11	Садовая	11	1	0	1960			0.00	0.18	0	132	132	
Ca/12	Садовая	12	1	0	1960			0.00	0.32	0	132	132	
Ca/14	Садовая	14	1	0	1960			0.00	0.37	0	132	132	
Ca/16	Садовая	16	1	0	1960			0.00	0.20	0	132	132	
Ca/20	Садовая	20	1	0	1960			0.00	0.54	0	132	132	
Ca/22	Садовая	22	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
C/1	Сосновая	1	1	138	1985			0.34	0.43	233	132	365	
C/2	Сосновая	2	1	135	1987			0.39	0.44	233	132	365	
C/3	Сосновая	3	1	106	2022			0.35	0.49	233	132	365	
C/4	Сосновая	4	1	133	1987			0.35	0.45	233	132	365	
C/5	Сосновая	5	1	125	1985			0.37	0.55	233	132	365	
C/6	Сосновая	6	1	128	2022			0.48	0.60	233	132	365	
C/7	Сосновая	7	1	103	1985			0.69	0.95	233	132	365	
C/8	Сосновая	8	1	137	1988			0.24	0.36	233	132	365	
C/9	Сосновая	9	1	48	1960			0.38	0.47	233	132	365	
C/11	Сосновая	11	1	98	1985			0.13	0.18	233	132	365	
C/13	Сосновая	13	1	97	1984			0.36	0.50	233	132	365	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 7 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
C/15	Сосновая	15	1	102	1986			0.38	0.52	233	132	365	
C/17	Сосновая	17	1	0	1960			0.06	0.24	233	132	365	
C/18	Сосновая	18	1	0	1960			0.15	0.16	233	132	365	
C/21	Сосновая	21	1	0	1960			0.21	0.28	233	132	365	
C/22	Сосновая	22	1	0	1960			0.14	0.19	233	132	365	
C/23	Сосновая	23	1	0	1960			0.23	0.37	233	132	365	
C/25	Сосновая	25	1	0	1960			0.73	1.02	233	132	365	
C/26	Сосновая	26	1	0	1960			0.00	0.14	233	132	365	
C/27	Сосновая	27	1	0	1960			0.26	0.40	233	132	365	
C/28	Сосновая	28	1	0	1960			0.05	0.07	233	132	365	
C/29	Сосновая	29	1	0	1960			0.28	0.39	233	132	365	
C/31	Сосновая	31	1	0	1960			0.48	0.57	233	132	365	
C/32	Сосновая	32	1	0	1960			0.12	0.24	233	132	365	
C/33	Сосновая	33	1	0	1960			0.28	0.33	233	132	365	
C/34	Сосновая	34	1	0	1960			0.42	0.56	233	132	365	
C/35	Сосновая	35	1	0	1960			0.13	0.17	233	132	365	
C/36	Сосновая	36	1	0	1960			0.18	0.35	233	132	365	
C/37	Сосновая	37	1	0	1960			0.29	0.39	233	132	365	
C/38	Сосновая	38	1	0	1960			0.29	0.42	233	132	365	
C/39	Сосновая	39	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ш/1	Школьная	1	1	0	1960			0.07	0.12	233	132	365	
Ш/2	Школьная	2	1	0	1960			0.00	0.28	0	132	132	
Ш/3	Школьная	3	1	0	1960			0.00	0.22	0	132	132	
Ш/5	Школьная	5	1	0	1960			0.00	0.44	0	132	132	
Ш/6	Школьная	6	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/7	Школьная	7	1	0	1960			0.00	0.20	0	132	132	
Ш/8	Школьная	8	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 8 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Ш/9	Школьная	9	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/10	Школьная	10	1	0	1960			0.00	0.12	0	132	132	
Ш/11	Школьная	11	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/12	Школьная	12	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/13	Школьная	13	1	0	1960			0.00	0.17	0	132	132	
Ш/14	Школьная	14	1	0	1960			0.00	0.16	0	132	132	
Ш/15	Школьная	15	1	0	1960			0.00	0.40	0	132	132	
Ш/16	Школьная	16	1	0	1960			0.00	0.19	0	132	132	
Ш/17	Школьная	17	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/18	Школьная	18	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/19	Школьная	19	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/20	Школьная	20	1	0	1960			0.00	0.39	0	132	132	
Ш/21	Школьная	21	1	0	1960			0.00	0.84	0	132	132	
Ш/22	Школьная	22	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/23	Школьная	23	1	0	1960			0.00	0.26	0	132	132	
Ш/24	Школьная	24	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/25	Школьная	25	2	360	1972			0.91	1.04	233	132	365	
Ш/26	Школьная	26	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/27	Школьная	27	1	0	1960			0.00	0.24	0	132	132	
Ш/28	Школьная	28	1	0	1960			0.00	0.29	0	132	132	
Ш/29	Школьная	29	1	0	1960			0.00	0.60	0	132	132	
Ш/30	Школьная	30	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/31	Школьная	31	1	0	1960			0.00	0.12	0	132	132	
Ш/32	Школьная	32	1	0	1960			0.00	0.69	0	132	132	
Ш/33	Школьная	33	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/34	Школьная	34	1	0	1960			0.00	0.05	0	132	132	
Ш/35	Школьная	35	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 9 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Ш/36	Школьная	36	1	0	1960			0.00	0.78	0	132	132	
Ш/37	Школьная	37	1	0	1960			0.00	0.60	0	132	132	
Ш/38	Школьная	38	1	0	1960			0.00	0.64	0	132	132	
Ш/39	Школьная	39	1	0	1960			0.00	0.28	0	132	132	
Ш/40	Школьная	40	1	0	1960			0.00	0.16	0	132	132	
Ш/41	Школьная	41	1	0	1960			0.00	0.20	0	132	132	
Ш/44	Школьная	44	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/45	Школьная	45	1	0	1960			0.00	0.11	0	132	132	
Ш/46	Школьная	46	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/47	Школьная	47	1	0	1960			0.00	0.60	0	132	132	
Ш/48	Школьная	48	1	0	1960			0.00	0.80	0	132	132	
Ш/49	Школьная	49	1	0	1960			0.00	1.31	0	132	132	
Ш/50	Школьная	50	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/51	Школьная	51	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ш/52	Школьная	52	1	0	1960			0.00	0.47	0	132	132	
Ш/54	Школьная	54	1	0	1960			0.00	0.55	0	132	132	
Ш/55	Школьная	55	1	0	1960			0.24	0.28	233	132	365	
Ш/56	Школьная	56	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/58	Школьная	58	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/62	Школьная	62	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/64	Школьная	64	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/66	Школьная	66	1	0	1960			0.00	0.12	0	132	132	
Ш/68	Школьная	68	1	0	1960			0.00	0.11	0	132	132	
Ш/70	Школьная	70	1	0	1960			0.06	0.08	233	132	365	
Ш/72	Школьная	72	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ш/74	Школьная	74	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ш/76	Школьная	76	1	0	1960			0.00	0.04	233	132	365	

Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.1 (стр 10 из 10)

Обозначение	Адрес		Эта ж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол-во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Ш/78	Школьная	78	1	0	1960			0.08	0.10	233	132	365	
Ш/80	Школьная	80	1	0	1960			0.39	0.46	233	132	365	
Ш/82	Школьная	82	1	0	1960			0.20	0.22	233	132	365	
Ш/84	Школьная	84	1	0	1960			0.00	0.00	233	132	365	
Ш/86	Школьная	86	1	0	1960			0.06	0.13	233	132	365	
Ш/88	Школьная	88	1	0	1960			0.14	0.30	233	132	365	
Ш/90	Школьная	90	1	0	1960			0.00	1.09	233	132	365	
Ш/92	Школьная	92	1	0	1960			0.00	0.03	233	132	365	
Ш/2а	Школьная	2а	1	0	1960			0.00	0.08	0	132	132	
Ш/26	Школьная	26	1	0	1960			0.00	0.72	0	132	132	
Ш/3а	Школьная	3а	1	0	1960			0.00	0.06	0	132	132	
Ш/4а	Школьная	4а	1	0	1960			0.00	0.96	0	132	132	
Ш/53а	Школьная	53а	1	0	1960			0.11	0.11	233	132	365	
Ш/55а	Школьная	55а	1	0	1960			0.14	0.15	233	132	365	
Ш/6а	Школьная	6а	1	0	1960			0.00	0.51	0	132	132	
Ш/88а	Школьная	88а	1	0	1960			0.20	0.39	233	132	365	

Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.2

Обозначение	Адрес		Этаж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол- во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Всего				4844				25.8	3.0				
система ХВС "ПНС-II"				4844				25.8	3.0				
сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"				4844				25.8	3.0				
"База"	Победы	9б	1	114	1958			6.80	0.00	233	0	233	
"Берег"	Ломоносова	11а	1	144	1986			5.00	0.00	233	0	233	
"Школа"	Школьная	23а	1	64	1984			10.10	0.00	233	0	233	
Администрация	Школьная	21а	2	404	2022			0.16	0.12	173	76	249	
Д/С "Солнышко"	Мира	7	2	551	2022			0.93	0.72	173	76	249	
ДК "Чайка"	Победы	9	1	338	2022			0.03	0.02	173	76	249	
Кафе	Кирова	49	1	180	2000			0.01	0.01	233	132	365	
маг_Символ	Мира	7	1	157	1986			0.03	0.03	233	132	365	
магазин	Победы	13	1	105	2022			0.05	0.04	173	76	249	
Поликлиника	Мира	16	1	297	1992			0.10	0.08	173	76	249	
Школа	Школьная	25а	2	1961	2022			2.52	1.95	173	76	249	
гараж	Победы	9а	1	289	1985			0.04	0.03	173	76	249	
мастерская	Полевая	9	1	240	1985			0.02	0.02	173	76	249	

Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.3

Обозначение	Адрес		Этаж	Пло-щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол- во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Всего				35				26.6	33.1				
система ХВС "ПНС-II"				35				4.6	5.3				
сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"				35				4.6	5.3				
По/9	Победы	9	1	35	2024			0.22	0.27	233	132	365	
20 жд ул. Рабочая (2025г)	Рабочая	20зд	1		2025			4.38	5.07	233	132	365	
система ХВС Водозабор "ЦЖКУ"								22.0	27.7				
сеть ХВС "ЦЖКУ"								22.0	27.7				
8 водокколонок	левый берег р. Белая		1		2025			22.00	27.71	233	132	365	

Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

Приложение 4.4

Обозначение	Адрес		Этаж	Пло- щадь, м2	Характеристики ХВС					Дней с ХВС			Примечание
	Улица	№ дома			Год подкл	Кол- во ед.	Норма л/сут/ед	ОтП Грасч, м3/сут	Лето Грасч, м3/сут	ОтП	Лето	Год	
Всего				700				14.4	15.8				
система ХВС "ПНС-II"				700				5.3	0.9				
сеть ХВС "Водопровод "Мальтинский"				700				5.3	0.9				
ДС_Новый	Школьная	0	1	700	2024			5.31	0.92	173	76	249	перс
система ХВС Водозабор "ЦЖКУ"				0				9.1	14.9				
сеть ХВС "ЦЖКУ"				0				9.1	14.9				
Пожаротушение	левый берег р. Белая	0	1	0	2025			4.50	10.21	233	132	365	
ДК "Колос"	левый берег р. Белая	0	1	0	2025			1.00	1.00	233	132	365	
ФАП	левый берег р. Белая	0	1	0	2025			1.00	1.00	233	132	365	
ДС "Мамонтенок"	левый берег р. Белая	0	1	0	2025			2.64	2.64	233	132	365	



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

01.02.2022

№

15-02-52/182-1-2022

На №

от

Уведомление о несоответствии
качества
питьевой воды гигиеническим
нормативам
за 2021 год

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
С.В.Ушакову
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltajkx@mail.ru

В соответствии с ч.5 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе уведомляет Вас о результатах социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды, потребляемой населением с. Мальта Усольского района.

Таблица № 1

Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, потребляемой населением с. Мальта Усольского района в 2021 году

№ п/п	Месторасположение мониторинговой точки	Среднегодовые значения показателя	Норматив	Соответствие гигиеническим нормативам
1	с. Мальта ДС № 3			Не соответствует
		ОКБ – 0,1 кое/100 мл	отсутствие	гигиеническим нормативам
		мутность – 2,2 мг/л	не более 1,5	
	ВОС с. Мальта (перед поступлением в распределительную сеть)	мутность – 3,1 мг/л	не более 1,5	Не соответствует гигиеническим нормативам

--	--	--	--	--

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с. Мальта Усольского района необходимо:

1. Обеспечить водоснабжение населения с. Мальта Усольского района питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства.
2. Внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 1 июля 2022 г.

О принятых мерах прошу проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в установленный законодательством срок.

Главный государственный санитарный
врач по г.Усолье-Сибирское
и Усольскому району



А.В. Пешков

Исп.: Руденькая А.А.
Тел.: 70058



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

12.07.2022

№ 38-02-15/78-115-1022

На №

от

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
С.В.Ушакову
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltajkx@mail.ru

МБДОУ «Детский сад № 3
«Солнышко»
mbdou03zmn@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы воды, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
Водоразборный кран на пищевом блоке МБДОУ «Детский сад № 3»	05.07.2022	общее микробное число 135 КОЕ/100 мл	не более 50

--	--	--	--

- В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Второму адресату в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по снабжению населения доброкачественной питьевой водой, обеспечить контроль за соблюдением режима обеззараживания воды, провести проверку на выявление нарушений режима водотока в сетях, аварийных ситуаций на сетях и их незамедлительное устранение. Организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 22.07.2022 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

А.В. Пешков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451
Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

24.08.2022

№ 3802.15/78-264-2022

На №

от

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
С.В.Ушакову
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы воды источника централизованного водоснабжения, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дмЗ) / значение показателя	Норматив
водозабор с. Мальта р. Белая	02.08.2022	E.coli 117 КОЕ/смЗ	не более 100

--	--	--	--

1. В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

2. Усилить контроль за водоподготовкой.

3. О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 01.09.2022 г.

И.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

А.В. Яковлева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

20.12.2022

№ 38-02-15/78-530-2022

На №

от

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
А.Н.Моисееву
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы воды источника централизованного водоснабжения, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
водозабор с. Мальта р. Белая	05.12.2022	E.coli - 320 КОЕ/см ³	не более 100


--	--	--	--

1. В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

2. Усилить контроль за водоподготовкой.

3. О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 29.12.2022 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

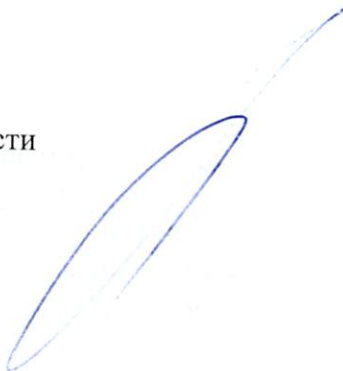

А.В. Пешков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

26.01.2023

№

38-02-15/48-27-2023

На №

от

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
А.Н.Моисееву
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы воды источника централизованного водоснабжения, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
водозабор с. Мальта р. Белая	16.01.2023	E. coli 360 КОЕ/см ³ /Escherichia coli - 122 КОЕ/см ³	не более 100

--	--	--	--

1. В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

2. Усилить контроль за водоподготовкой.

3. О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 01.02.2023 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

А.В. Пешков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

01.02.2023 № 16-02-52/22 - 2023
На № от

Главе городского поселения
Белореченского муниципального
образования
А.Н.Моисееву
belorechenskoe@mail.ru

Уведомление о несоответствии
качества
питьевой воды гигиеническим
нормативам
за 2022 год

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

В соответствии с ч.5 ст.23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе уведомляет Вас о результатах социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды, потребляемой населением с. Мальта Усольского района.

Таблица № 1

Показатели проб воды, не соответствующие гигиеническим нормативам, потребляемой населением с. Мальта Усольского района в 2022 году

№ п/п	Месторасположение мониторинговой точки	Среднегодовые значения показателя	Норматив	Соответствие гигиеническим нормативам
1	ВОС с. Мальта (перед поступлением в распределительную сеть) Усольский район с. Мальта (д/с №3) ул. Мира, 7	ОКБ – 0,6 кое/100 мл	отсутствие	Не соответствует гигиеническим нормативам
		E. coli – 0,5 кое/100 мл	отсутствие	

--	--	--	--	--

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с. Мальта Усольского района необходимо:

1. Обеспечить водоснабжение населения с. Мальта Усольского района питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства.
2. Внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
3. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 1 июля 2023 г.

О принятых мерах прошу проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в установленный законодательством срок.

Главный государственный санитарный
врач по г.Усолье-Сибирское
и Усольскому району



А.В. Пешков

Исп.: Руденькая А.А.
Тел.: 70058



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rosпотребнадzor.ru <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

06.03.2023 № 38-02-15/78-127-1023
На № _____ от _____

Администрация городского поселения
Белореченского муниципального
образования
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы вод питьевой централизованного водоснабжения, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
водозабор пробоотборный кран ВОС с. Мальта	01.03.2023	Общие (обобщенные) колиформные бактерии 2,3 КОЕ/100 см ³ E/coli 2,3 КОЕ/100 см ³	отсутствие отсутствие

--	--	--	--

- В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Второму адресату в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний необходимо принять срочные меры по снабжению населения доброкачественной питьевой водой, обеспечить контроль за соблюдением режима обеззараживания воды, провести проверку на выявление нарушений режима водотока в сетях, аварийных ситуаций на сетях и их незамедлительное устранение. Организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 27.03.2023 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе



А.В. Пешков



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ**
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451

Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: us@38.rospotrebnadzor.ru <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

11.04.2023

№ 38-02-15/78-238-2023

На № _____

от _____

Администрация городского поселения
Белореченского муниципального
образования
belorechenskoe@mail.ru

Директору МУП «Мальтинское ЖКХ»
maltinskoe@mail.ru

Информируем Вас, что лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское, Усольском, Черемховском Аларском районах в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторинга исследованы пробы вод питьевой централизованного водоснабжения, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Месторасположе ние мониторинговой точки	Дата отбора	Концентрация химического вещества (мг/дм ³) / значение показателя	Норматив
пробоотборный кран ВОС с. Мальта	03.04.2023	мутность (по коалину) 4,8	не более 1,5
МБДОУ «Детский сад № 3» с. Мальта, ул. Мира, 7	03.04.2023	мутность (по коалину) 4,2	не более 1,5

--	--	--	--

- В соответствии с вышеизложенным, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения заболеваний необходимо принять срочные меры по организации обеспечения населения доброкачественной питьевой водой.

Второму адресату в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения возникновения заболеваний необходимо принять срочные меры по снабжению населения доброкачественной питьевой водой, обеспечить контроль за соблюдением режима обеззараживания воды, провести проверку на выявление нарушений режима водотока в сетях, аварийных ситуаций на сетях и их незамедлительное устранение. Непрерывно соблюдать технологический процесс очистки поверхностной воды, довести до гигиенических нормативов воду централизованного водоснабжения по показателю мутность.

Организовать выполнение мероприятий, установленных для зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения

О принятых мерах проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе в срок до 21.04.2023 г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе



А.В. Пешков